


TRU 45

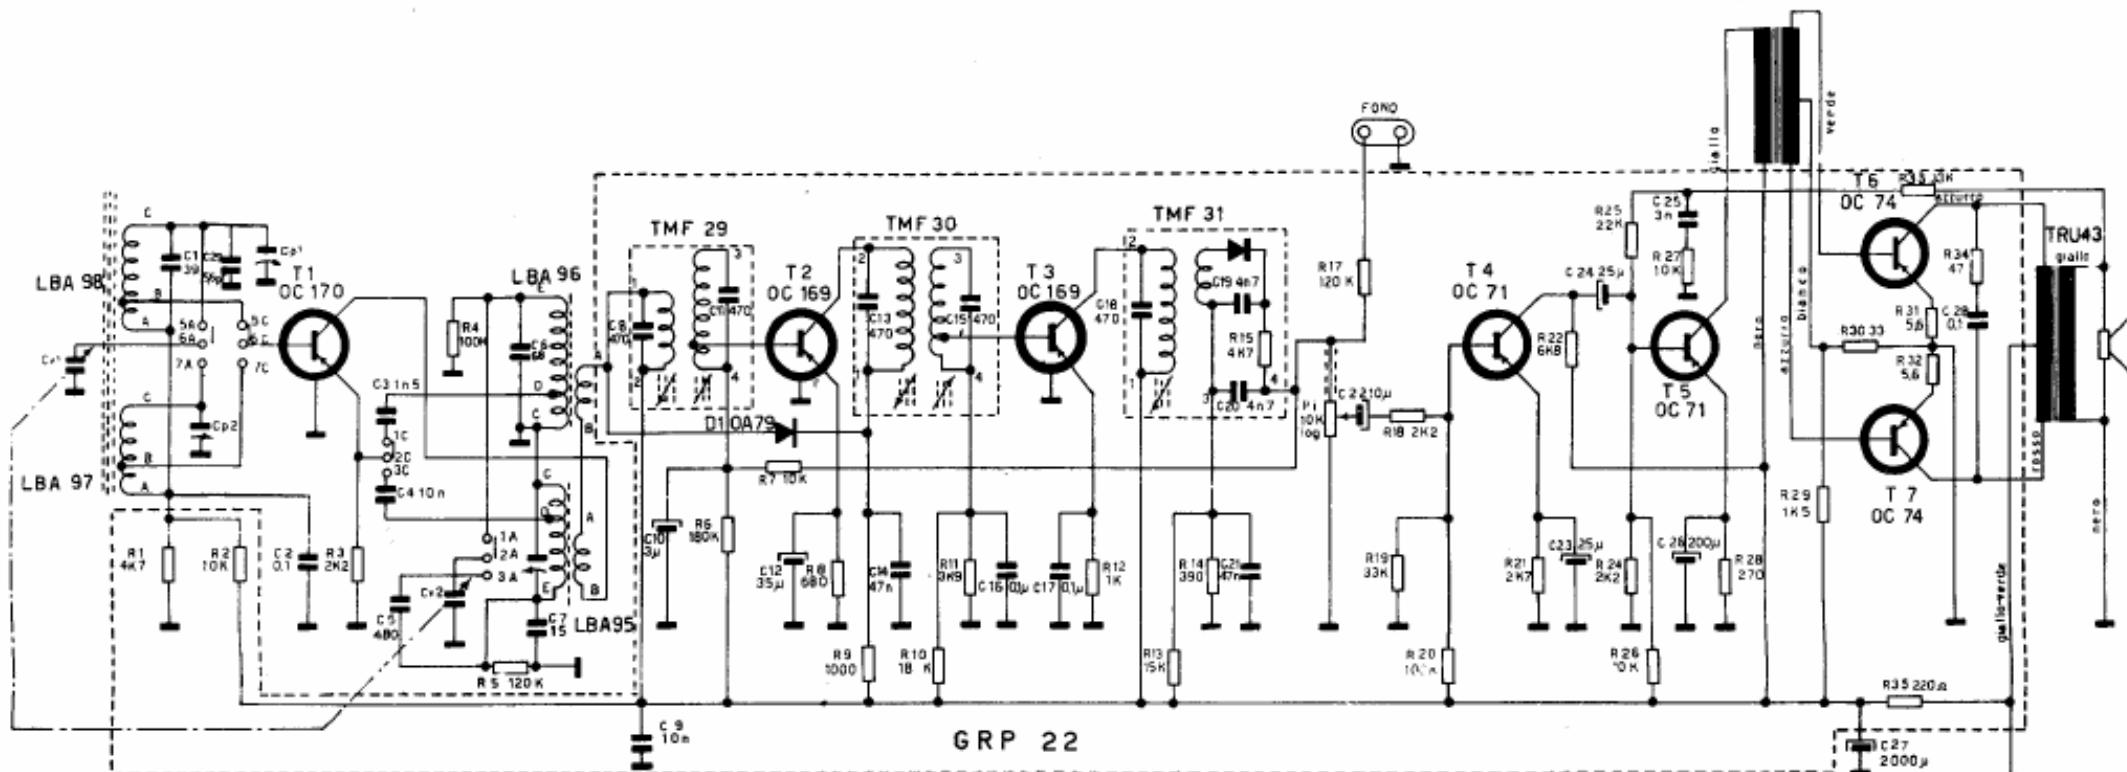

GRP 22


Le tensioni indicate sono misurate verso massa, con alimentazione a batteria, in posizione OM senza segnale.

Tensione d'alimentazione: 9,-V


Tester: 20000 Ohm/Volt

Le tensioni possono variare entro un massimo di ±20% con batterie nuove.


La corrente totale di riposo, misurata senza segnale in posizione OM è di circa mA



Coda del lato contatti
in posizione O.C.

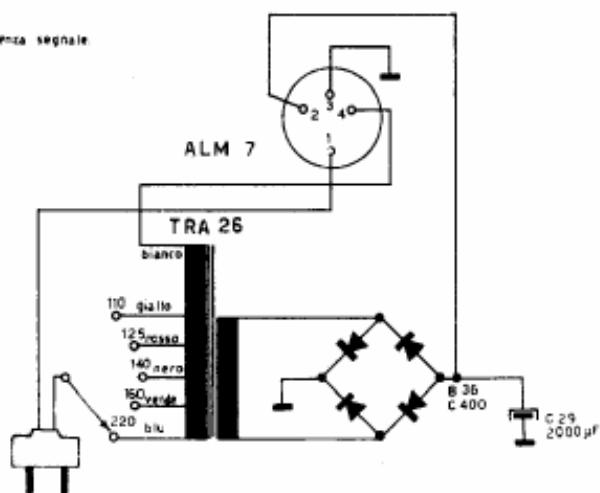

RETE → FILE

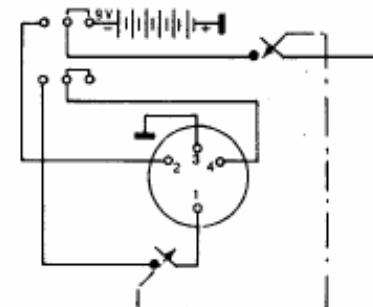

- Contatto aperto
- Contatto chiuso