


Met dank aan John Gerken

In Klammer gesetzte Röhren-Meßwerte
gelten für Ausführung II ab Fabr.-Nr. 20501
Spannungen gemessen mit Röhren-
voltmeter (R_i = 10 M Ω)

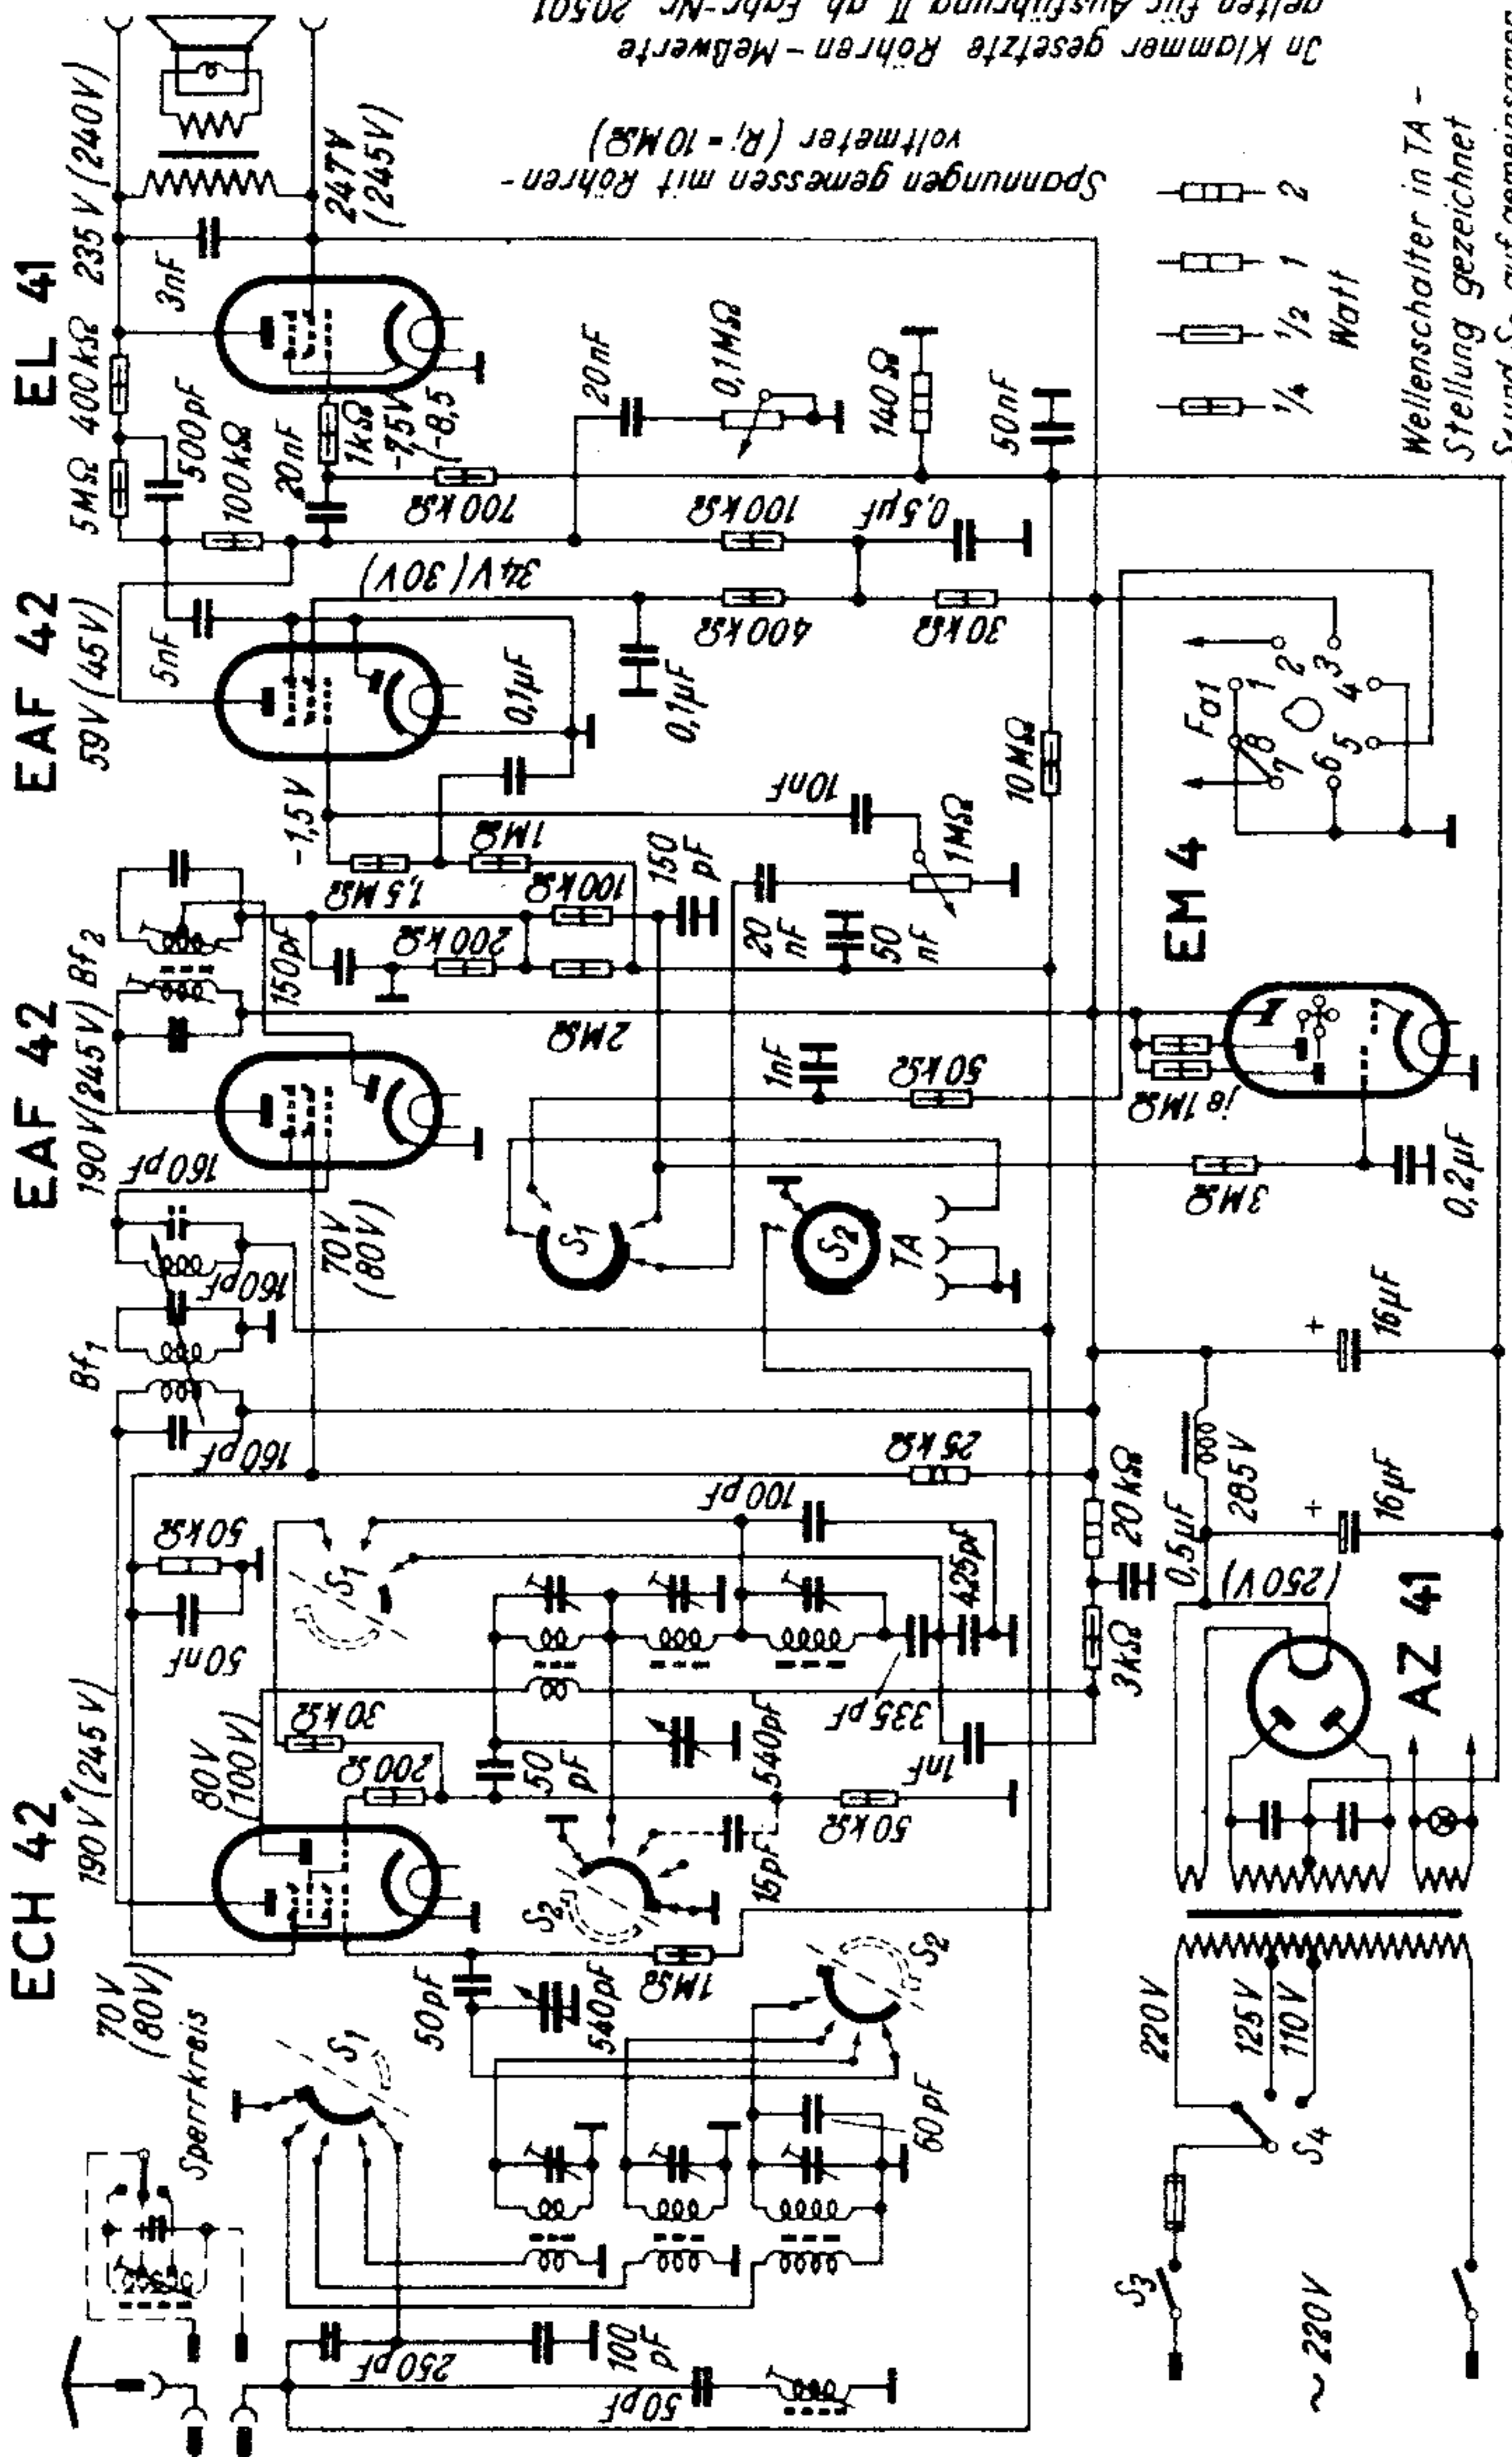

Wellenschalter in TA -
Stellung gezeichnet
S₁ und S₂ auf gemeinsamer Achse

Service-Schaltbild des Körtzing 7-Kreis-6-Röhrensuperhets „Supra-Selector“ mit Einzeltellwerten und Röhrenmeßdaten